

---

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ, НАСТЕННЫЙ  
ВСЕПОГОДНЫЙ  
SW-3104

Техническое описание и инструкция  
по эксплуатации

ТУ 26.40.42-001- 29252938-2021

2022 г.

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ, НАСТЕННЫЙ  
ВСЕПОГОДНЫЙ  
SW-3104**

ТУ 26.40.42-001- 29252938-2021

**Техническое описание и инструкция по эксплуатации**

**1. Общие сведения**

Оповещатель пожарный речевой, настенный всепогодный SW-3104 (далее по тексту – оповещатель) предназначен как для работы в составе аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, так и для озвучивания помещений и открытых площадок. Идеально подходит для использования на открытых площадках, спортивных сооружениях, в парках, а также для озвучивания объектовых предприятий, паркингов и т.д. При приобретении оповещателя требуйте проверки его комплектности и работоспособности.

**2. Технические характеристики**

Номинальная мощность, Вт	20/40
Чувствительность оповещателя, дБ (1Вт/м)	94
Чувствительность оповещателя, дБ (40Вт/м)	110
Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ), Гц	100 – 15 000
Номинальное входное напряжение, В SW-3104	100
Степень защиты, код IP	IP66
Габаритные размеры (без кронштейна), мм	622x148x125
Способ монтажа	кронштейн
Материал корпуса	алюминиевый сплав и ABS-пластик
Масса, кг	4,8

### 3. Описание оповещателя

Внешний вид оповещателя показан на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид оповещателя.

Оповещатель смонтирован в корпусе из алюминиевого сплава. Верхняя и нижняя крышка из негорючего ABS пластика. Декоративная передняя панель оповещателя представляет собой металлическую перфорированную решетку. Внутри корпуса установлены четыре широкополосные динамические головки номинальной мощностью 10 Вт каждая и согласующий трансформатор 100 В. Оповещатель имеет высокий класс защиты IP66, что позволяет использовать его на открытых площадках.

Для подключения к линиям оповещения, выведен трехжильный кабель который позволяет устанавливать мощность оповещателя из ряда 20; 40 Вт. Цветовая маркировка выводов оповещателя с указанием мощности подключения приведена на корпусе. Для крепления оповещателя имеется два стальных кронштейна и регулировочная планка, покрытые порошковой краской.

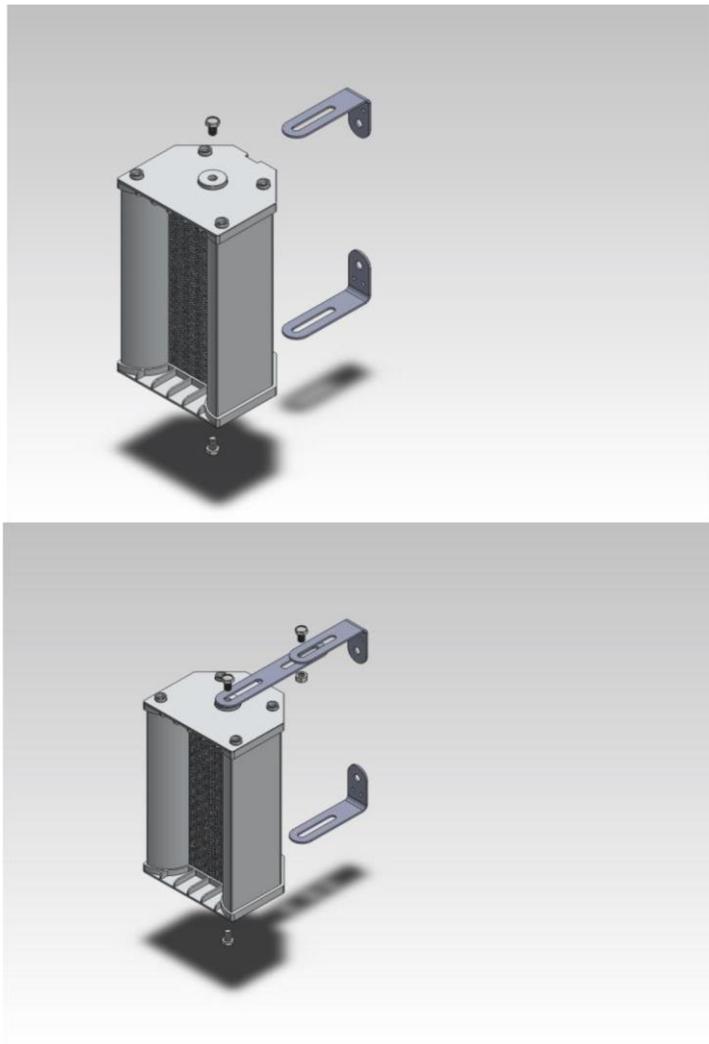


Рис. 3. Крепление оповещателя к стене.

Схема подключения оповещателя к линии оповещения показана на рис.2




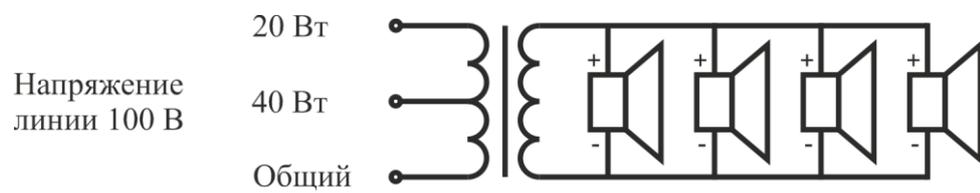


Рис. 2. Схема подключения оповещателя.

#### 4. Габаритные размеры

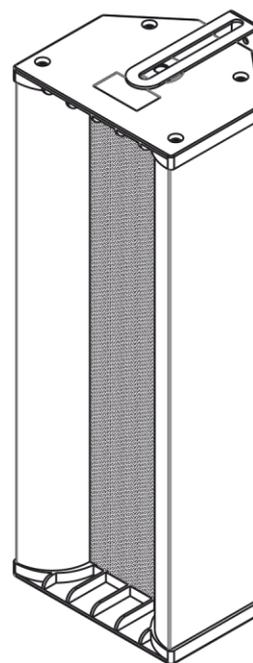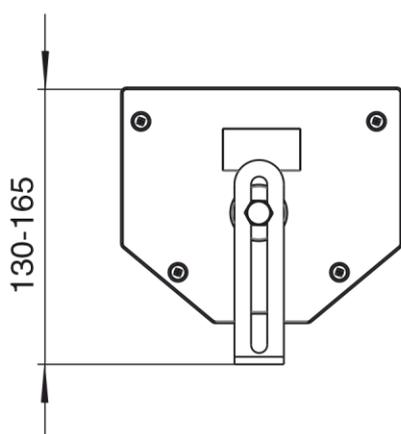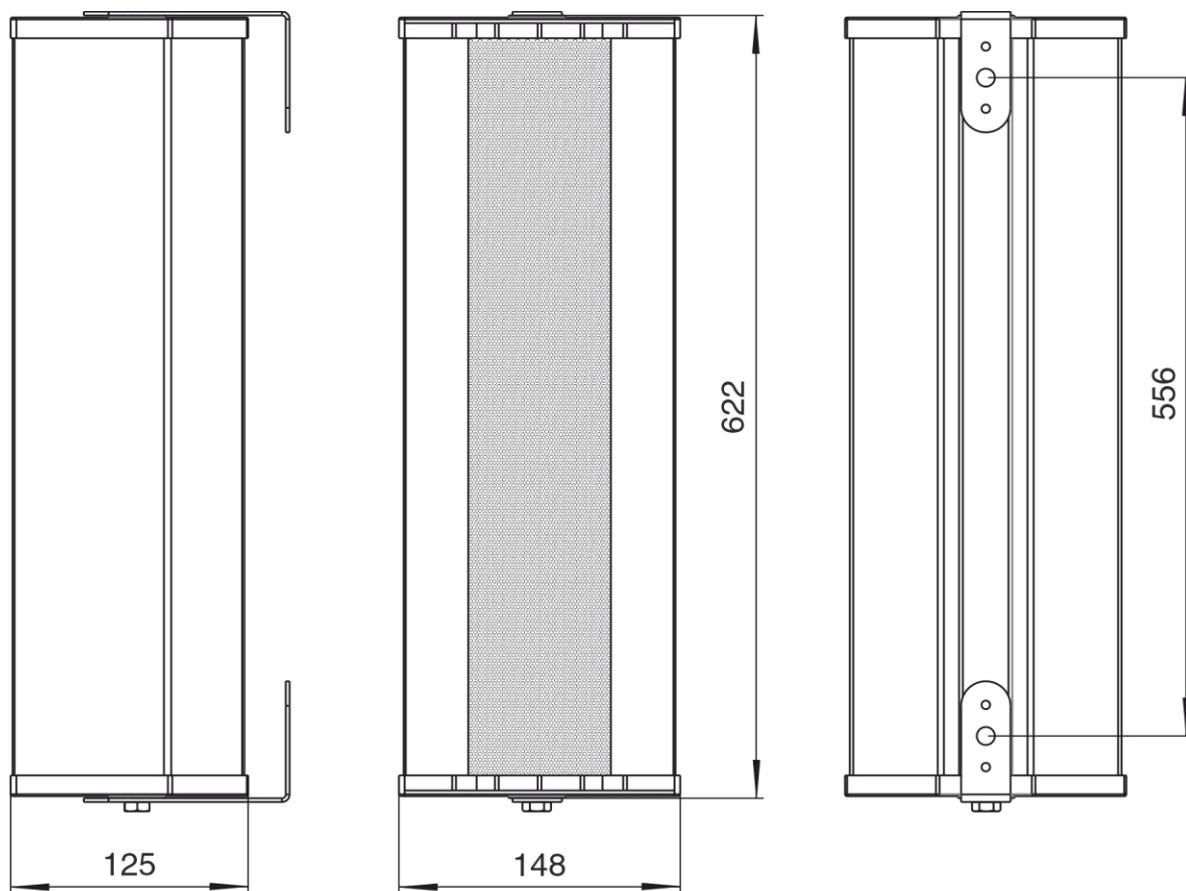

## 5. Амплитудно-частотная характеристика и диаграммы направленности

Амплитудно-частотная характеристика (1 Вт/1 м)

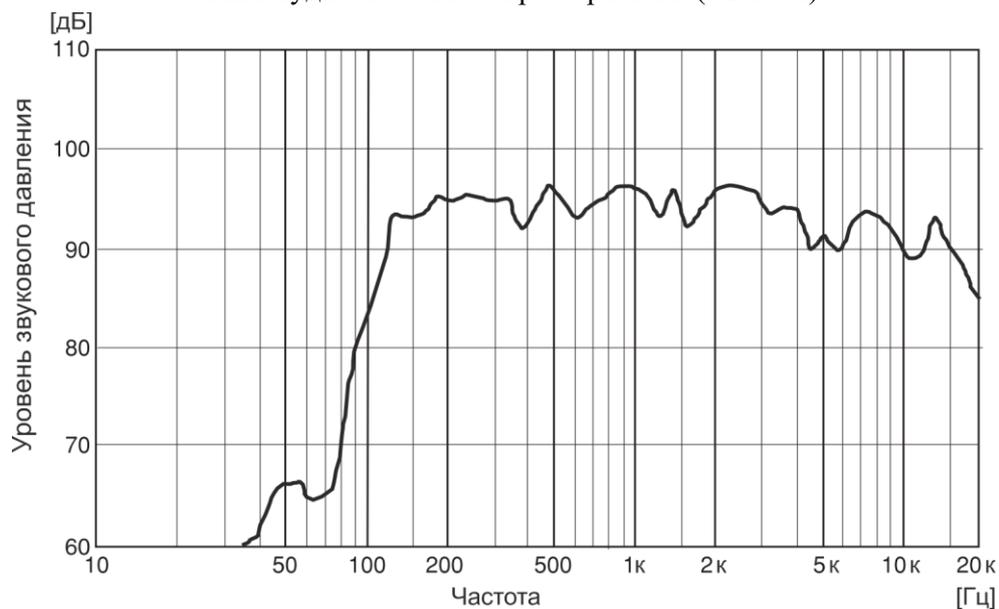


Диаграмма направленности в полярной системе координат в горизонтальной плоскости


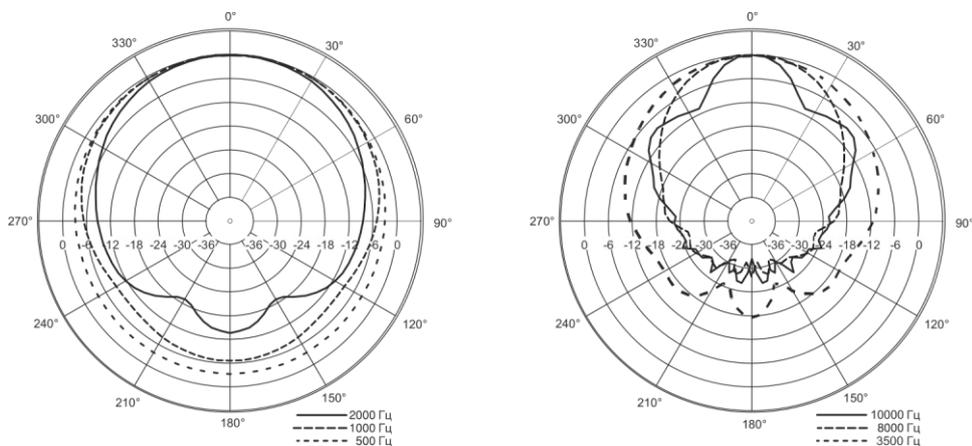


Диаграмма направленности в полярной системе координат в вертикальной плоскости

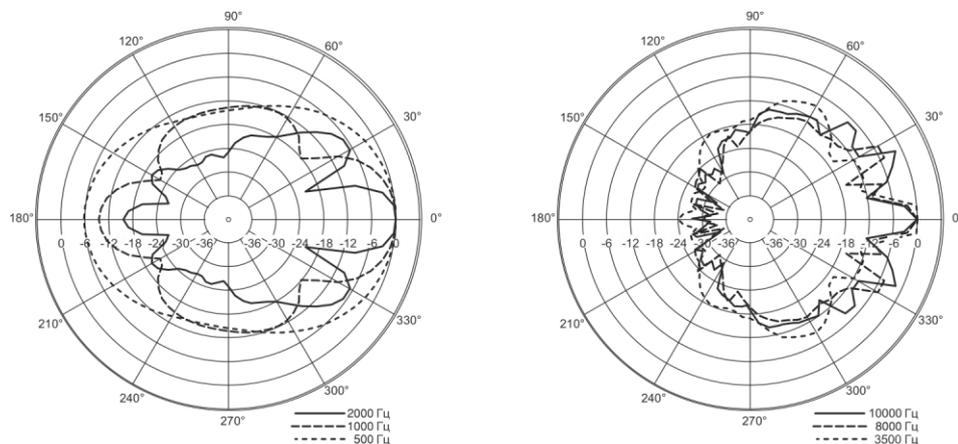

## **6. Условия хранения и эксплуатации**

Оповещатель должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре от +5°C до +40°C с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, конденсации влаги, агрессивных сред. Оповещатель может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от – 45°C до +55°C, а при повышенной относительной влажности 93%, не выше +40°C.

## **7. Гарантийные обязательства**

Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определяться 2-мя способами (на выбор Покупателя):

7.1.1 рассчитывается с момента производства оборудования.

7.1.2 рассчитывается от даты оформления товарной накладной на оборудование, копию которой предоставляет Покупатель.

7.2 Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре предприятия изготовителя составляет 1 календарный месяц.

7.3 Срок Гарантии автоматически продлевается на период от сдачи оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о готовности оборудования к выдаче.

7.4 Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к оборудованию.

7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее следующие признаки:

- Следы задымлений и механических дефектов;
- Следы воздействия жидкостей и химических веществ;
- Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб оборудования;

7.6 Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или бесплатной заменой оборудования.

7.7 Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и ТУ, указанных в Технической документации.

7.8 При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования в сервисном центре предприятия изготовителя в течение всего срока службы оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности изделия составляет не менее 15 лет.

Модель: SW-3104

Номер партии:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи:

М.П.

Изготовитель: ООО "ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ "

140002, Область Московская, город Люберцы, ул. Колхозная, дом 8А, эт/офис манс/21

Тел. (495) 769 12 07

Тел. (495) 249 49 19

Адрес изготовителя в интернете: [www.emsok.com](http://www.emsok.com)

Адрес электронной почты: [sales@emsok.com](mailto:sales@emsok.com)



**EMSOK**